


Утверждаю
Главный инженер
АО "НИИЭТ"
_____ А.А. Еремин
"___" _____ 2024г.

Условные обозначения

- ● — светильники аварийного освещения
- — распред. коробка аварийного освещения
- — — светильники основного освещения
- ▨ — перфорированный лоток
- — распределительные коробки основного освещения
- — — кабель ВВГнг (А) LS 3х15 (основ. освещ.)
- — — кабель ВВГнг (А) LS 3х15 (аварийн. освещ.)
- — — выключатель 2 кл.
- — — выключатель 1 кл.

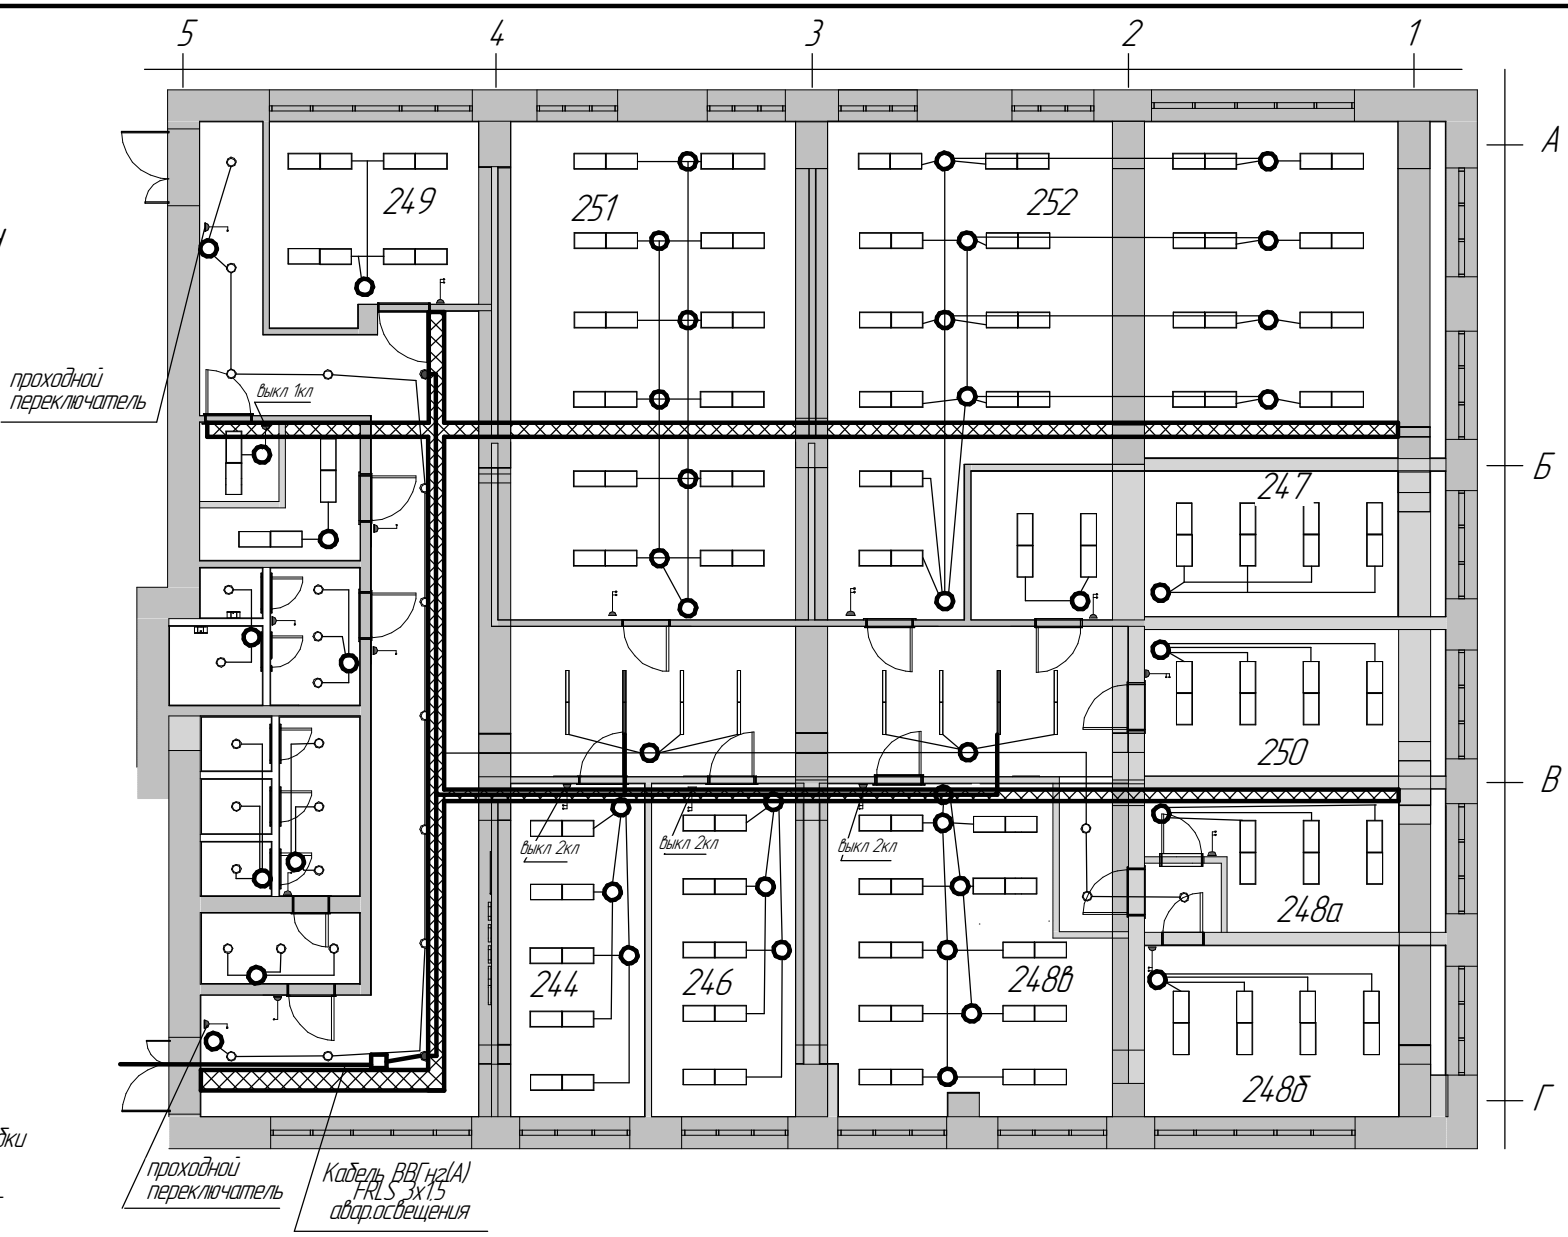

Проверил	Составил	Фамилия	Подпись	Дата	Наименование планировки
Инженер		Иванова			Приложение №3 Схема основного и аварийного освещения 2 этаж. в осях 1-5/А-Г.
Ведущий инженер энергетик		Крашенинников			
Начальник 20 отдела		Меренков			
Зам. начальника 20 отдела		Хорошилов			